Поз. *Item*	Кол. *Qty.*	Наименование *Name*	Код заказа *Order No.*	Производитель *Manufacturer*	Примечание *Remark*
10	1	Взрывозащищенный алюминиевый корпус *Aluminium Ex endosure*	25.12 12 09	Rose	
30	1	Взрывозащ. каб. ввод M20x1,5; ник. латунь *Ex cable gland M20x1.5, nickel plated brass*	20SA2F1RU5	CMP	
	1	Уплотнительное кольцо M20; нейлон *Entry thread sealing washer M20, nylon*	20ETS2	CMP	
40	1	Типовая табличка (ТР ТС); полиэфирная наклейка *Ex type label (TR CU), polyester film*	00000751200	Rose	
50	1	Кнопка упр. двойная, 1НО+1НЗ, зеленый/красный *Double button, 1NO+1NC, green/red*	ЭП-КД	Helex	

Ex APPROVED
30.10.2020
mechanical | electrical

Сторона B (снизу) / Side B (bottom)

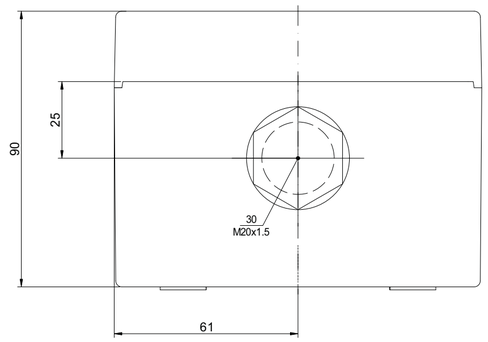

Сторона D (справа) / Side D (right)

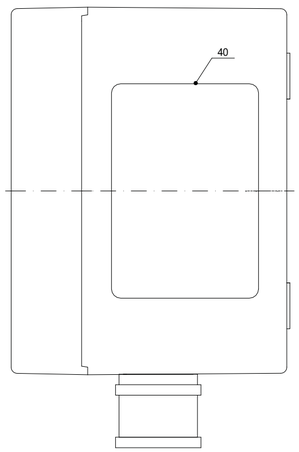

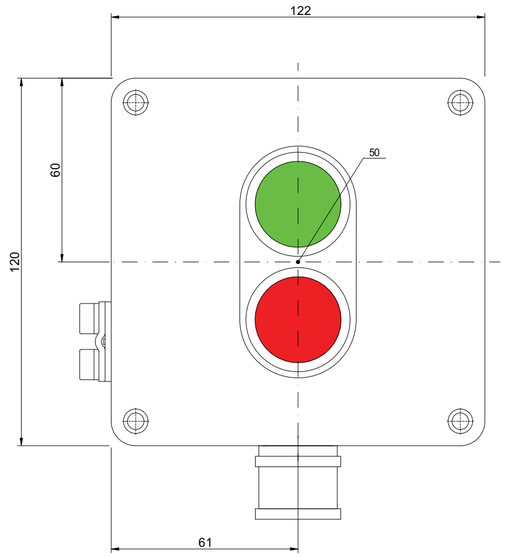

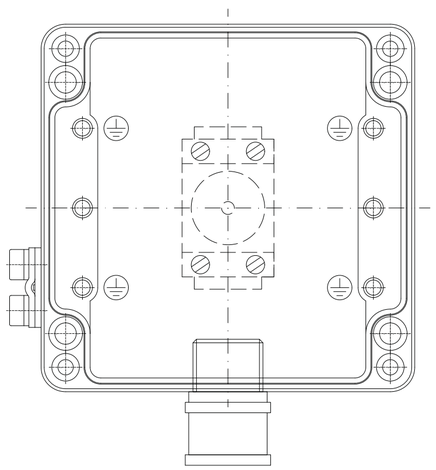

1. Мероприятия по заземлению проводятся силами заказчика.
   Actions ground performed by the customer.

1Ex d e IIC T6 Gb X
ROSE Systemtechnik GmbH D-32457 Porta Westfalica
Сделано в России

Дата выпуска: XX.XX.XXXX		НАНИО ЦСВЭ TC RU.C-DE.AA87.B.00971	
Макс. рассеиваемая мощность: 2 Вт		Тип: 05.12 12 09	
Ток: 1 A	Напряжение: 220 В	Проект: 94770.04	Номер продукции: XX.XXXXXX
Сечение: 2.5 мм2		IP66	от -60 °C до +51 °C

"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Rev. / Изм.	Sheet / Лист	Docum. No. / № докум.	Signature / Подпись	Date / Дата
Разраб. *Designed*		Сухов *Sukhov*		30.10.20
Н. контр. *Inspector*		Боровков *Borovkov*		30.10.20
Утв. *Approved*		Боровков *Borovkov*		30.10.20

ROSE-Ex 94770.04

Пост управления взрывозащищенный
Ex control station

Сборочный чертеж
Assembly drawing

Лит. *Letter*	Масса *Mass*	Масштаб *Scale*
		1:1

Лист *Sheet*	1	Листов *Sheets*	1

ООО «Феникс Мекано»
Phoenix Mecano ООО